

# 电力工业电气设备质量检验检测中心

Quality Inspection and Test Center  
for Equipment of Electric Power

(2008) 电力字第 126 号




2008000711D



No.L1026

## 检测报告

## Inspection Report

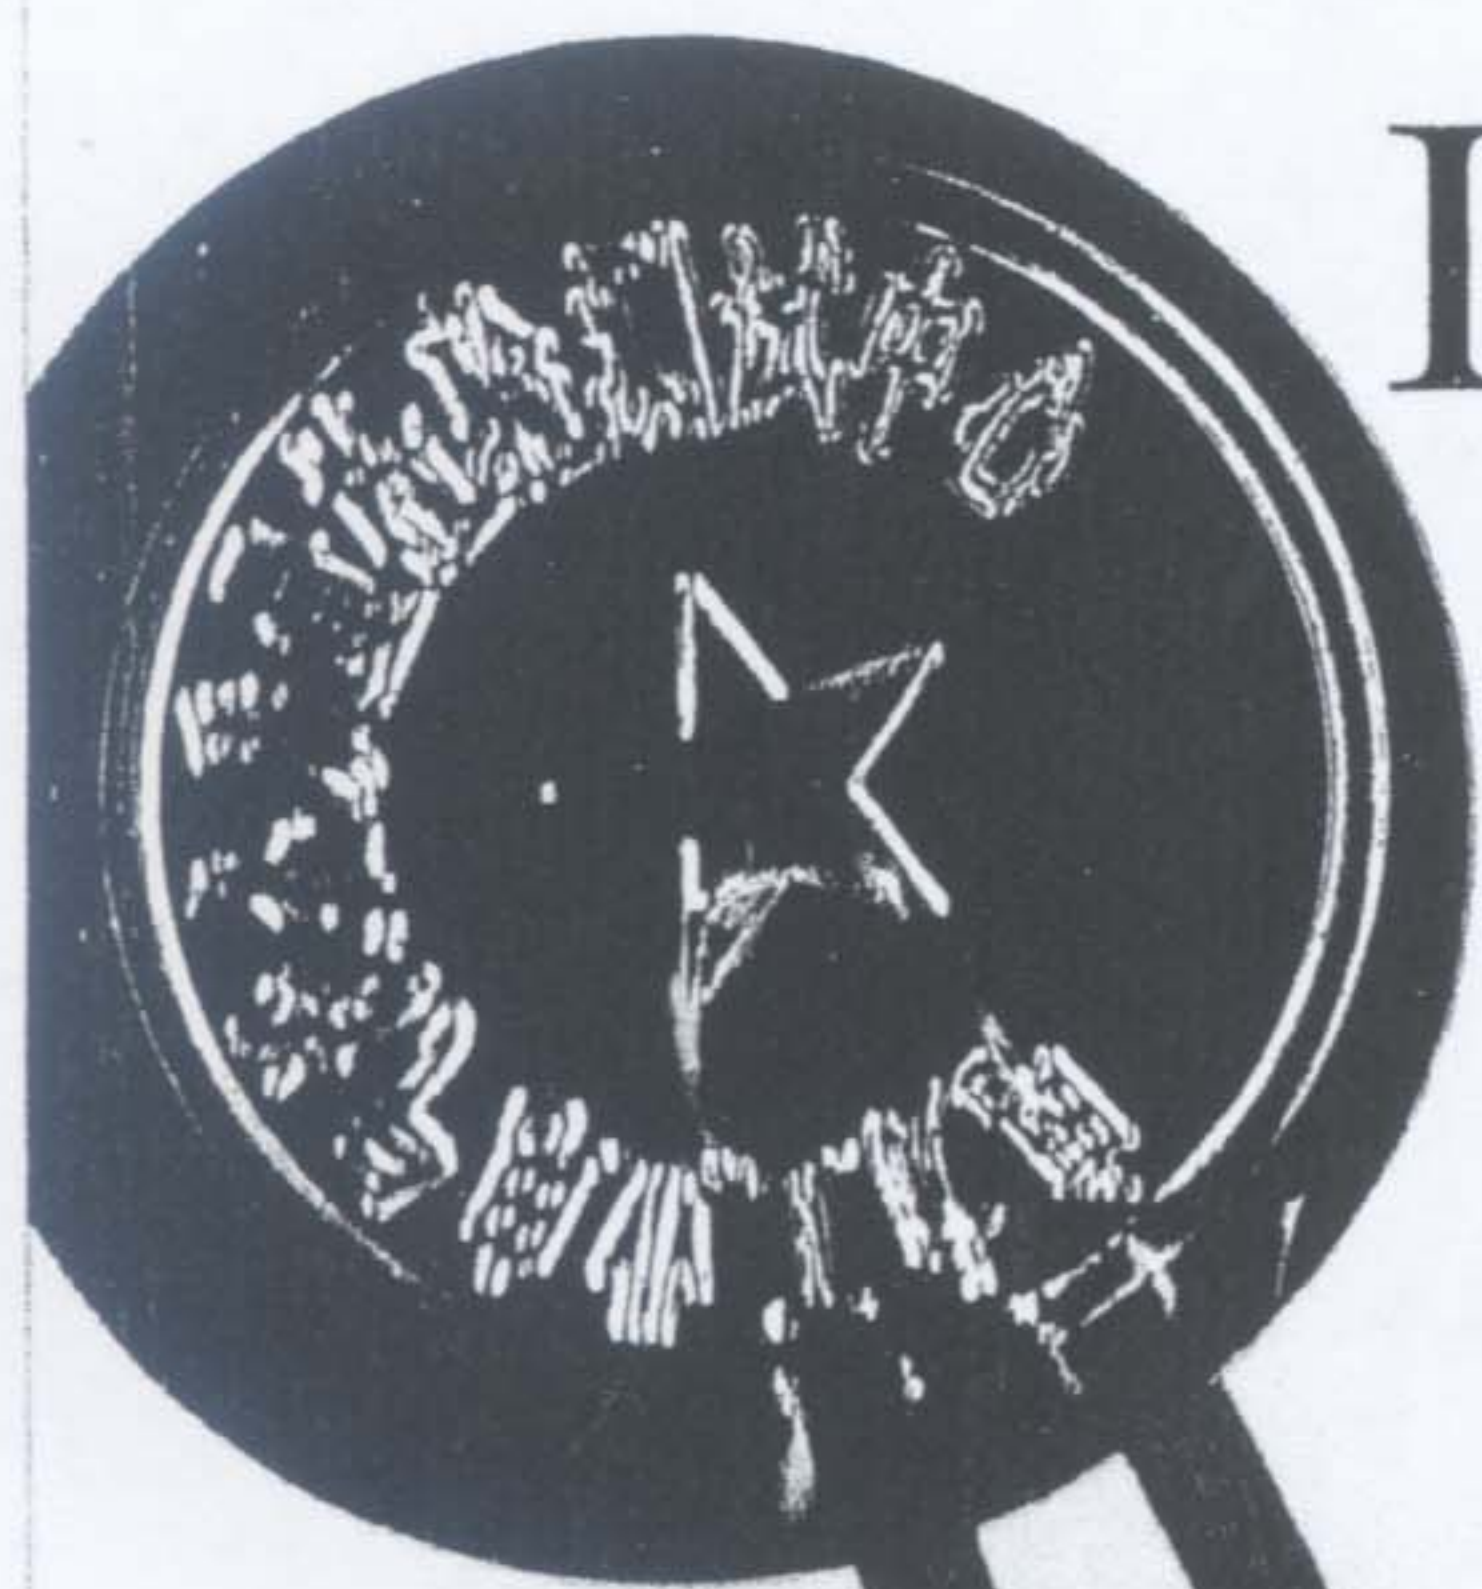

地址: 湖北省武汉市洪山区珞喻路 143 号  
邮编: 430074  
电话: (027) 59839808  
传真: (027) 59839810  
网址: [www.whvri.com](http://www.whvri.com)  
电子信箱: [huangwm@whvri.com](mailto:huangwm@whvri.com)



# 电力工业电气设备质量检验检测中心

## 检测报告

(2008) 动字第 126 号

委托单位

浙江正泰电器股份有限公司

试样说明

名称: 户外交流高压隔离开关

试品编号: 2008126

制造厂: 浙江正泰机电电气有限公司

型号规格: HGW9-12/630-20

制造日期: 2008 年 09 月

取样方式: 送样

检测标准

GB1985-2004

<<交流高压隔离开关和接地开关>>

DL/T486-2000

<<交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件>>

检测类型

型式试验

检测日期

2008-10-15~2008-10-25

检测结论

根据 GB1985-2004、DL/T486-2000, 对浙江正泰电器股份有限公司送检的 HGW9-12/630-20 户外交流高压隔离开关进行了型式试验, 型式试验合格。

检测:

胡氏杰

校核:

马爱武

审核:

张云凯

批准:

黄晓

职务:

副经理

日期:

2008-11-03