



产品认证证书

证书编号: CQC2009010303382674

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司(V014025)
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

继电器

NJYB3;Ui:415V;Uimp:4kV;lth:3A; AC-15:Ue/le:220V/0.75A、230V/0.75A、240V/0.75A、380V/0.47A、
400V/0.47A、415V/0.47A; IP20;型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.5-2017

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年06月19日 有效期至: 2024年09月25日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书


附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号：CQC2009010303382674

纸 号：

型号的解释：

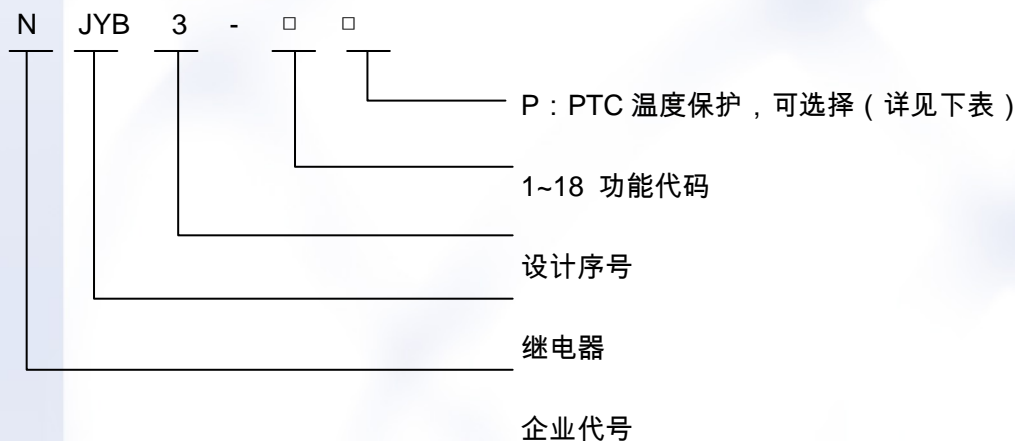

型号	三 相 三 线	三 相 四 线	单相/ 两相	过电 压保 护	欠电 压保 护	不平 衡保 护	相序 保护	断相 保护	PTC 温度 保护	负载端 保护
NJYB3-1	●	—	—	—	—	—	●	●	○	—
NJYB3-2	●	—	—	●	—	—	—	●	—	—
NJYB3-3	●	—	—	—	●	—	—	●	—	—

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：CQC2009010303382674

纸 号：

NJYB3-4	●	—	—	●	●	—	—	●	—	—
NJYB3-5	●	—	—	●	●	—	●	●	—	—
NJYB3-6	●	—	—	●	●	固定	●	●	○	—
NJYB3-7	●	—	—	固定	固定	●	●	●	○	—
NJYB3-8	●	—	—	●	●	●	●	●	○	—
NJYB3-9	—	●	●	●	—	—	—	●	—	—
NJYB3-10	—	●	●	—	●	—	—	●	—	—
NJYB3-11	—	●	●	●	●	—	—	●	—	—
NJYB3-12	—	●	—	●	●	—	●	●	—	—
NJYB3-13	—	●	—	●	●	固定	●	●	○	—
NJYB3-14	—	●	—	固定	固定	●	●	●	○	—
NJYB3-15	—	●	—	●	●	●	●	●	○	—
NJYB3-16	—	●	—	—	—	—	●	●	○	—
NJYB3-17P	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—
NJYB3-18	●	—	—	●	●	固定	●	●	—	●

注：1、●表示具有此功能；—表示无此功能；○表示此功能可选。

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>