



产品认证证书

证书编号: CQC2016010307856453

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司(V049000)
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

NM1B-125S(型号解释详见附件); U_i :500V; U_{imp} :6kV; U_e :AC400V; I_n :20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A; 过电流脱扣器类型:热磁式; I_{cs} =12.5kA, I_{cu} =25kA;极数:3P,3P+N(带三个保护极,N极常通); 3P+N不适用于隔离;使用类别:A; 配用的辅助触头(2NO2NC): I_{th} :3A;AC-15: U_e/I_e :AC400V/0.26A;DC-13: U_e/I_e :DC230V/0.14A;配用的报警触头(2NO2NC): I_{th} : 3A;AC-15: U_e/I_e :AC400V/0.26A;DC-13: U_e/I_e :DC230V/0.14A;符合附录N的电子附件: 欠压脱扣器: U_s :AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求,特发此证。

发证日期:2020年08月10日 有效期至:2025年08月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年05月18日

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书


附 录

证书编号：CQC2016010307856453

第 1 页 共 3 页

纸 号：

型号的解释：

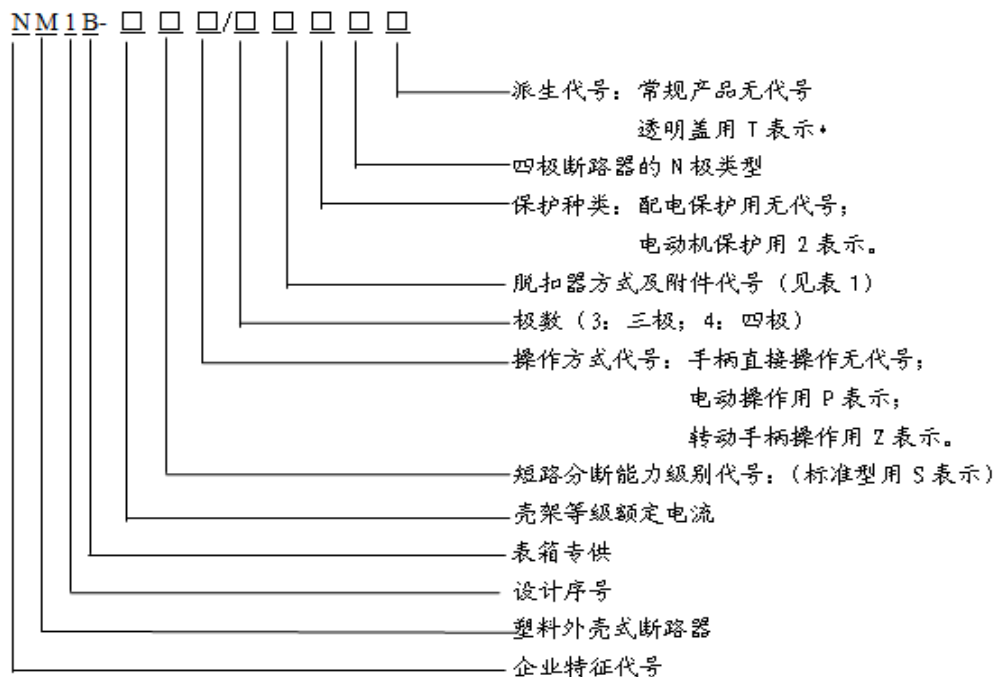

注：只有 NM1B-125S/3P 产品有透明盖

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

证书编号: CQC2016010307856453

第 2 页 共 3 页

纸 号:

附表 1 脱扣器方式及附件代号

附件名称	脱扣器型式及附件代号	
	电磁式脱扣器	热磁式脱扣器
无附件	200	300
报警触头	208	308
分励脱扣器	210 (210Y)	310(310Y)
辅助触头	220	320
欠压脱扣器	230	330
分励脱扣器、辅助触头	240 (240Y)	340 (340Y)
分励脱扣器、欠压脱扣器	250 (250Y)	350 (350Y)
二组辅助触头	260	360

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号: CQC2016010307856453

纸 号:

辅助触头、欠压脱扣器	270	370
分励脱扣器、报警触头	218 (218Y)	318 (318Y)
辅助触头、报警触头	228	328
欠压脱扣器、报警触头	238	338
分励脱扣器、辅助触头、报警触头	248 (248Y)	348 (348Y)
二组辅助触头、报警触头	268	368
辅助触头、欠压脱扣器、报警触头	278	378

注: 200 表示电磁式脱扣断路器 (仅有电磁脱扣器的断路器本体);
300 表示热磁式脱扣器本体 ;
000 表示无过电流保护要求的断路器 (不带脱扣器及内部附件的断路器本体)。
括号内带 Y 的代号 (如 210Y) 表示预付费电表专用分励脱扣器, 动作延时时间 0.5s ~
2s ,
额定控制电源电压 U_s : AC220V/230V/240V、AC380V/400V/415V。

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>