



产品认证证书

证书编号：CQC2018010307070360

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司(V049000)
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器
NM1B-125S；详细参数及型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年08月10日 有效期至：2023年05月08日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年05月18日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 4 页

证书编号: CQC2018010307070360

纸 号:

NM1B-125S

U_{imp} : 8kV;

U_i : 800V; U_e : AC380V/AC400V;

I_n :

10A, 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 65A, 70A, 75A, 80A, 90A, 100A, 110A, 125A;

过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式;

使用类别: A 类;

I_{cu} =25kA (AC380V/AC400V); I_{cs} =15kA (AC380V/AC400V);

极数: 3P, 3P+N (3 个保护极, N 极常通), 4P (3 个保护极, N 极可开闭);

适用于隔离(3P+N 除外);

配用的辅助触头 20: 1N01NC;

I_{th} : 3A;

AC-15: U_e : AC380V/AC400V, I_e : 0.26A;

DC-13: U_e : DC110V, DC220V/DC250V, I_e : 0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

预付费分励脱扣器 10: U_s : AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V;

电动操作机构 P:

U_s : AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, DC110V, DC220V/DC250V;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 4 页

证书编号: CQC2018010307070360

纸 号:

欠压脱扣器 30:Us:AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V;

型号解释:

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>




产品认证证书

附 录

第 3 页 共 4 页

证书编号：CQC2018010307070360

纸 号：

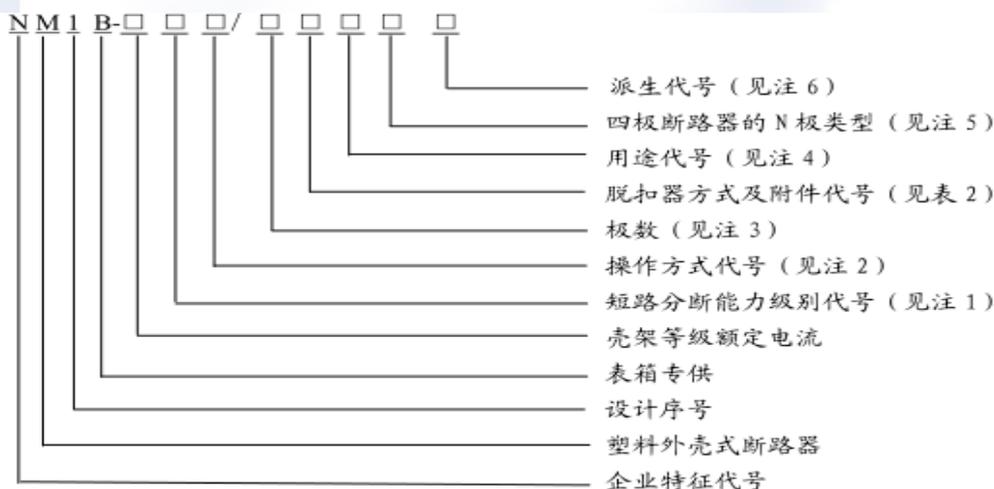

注：

1. 短路分断能力级别：标准型（代号 S）；
2. 按操作方式分：手柄直接操作（无代号）；电动操作用 P 表示；转动手柄操作用 Z 表示；
3. 按极数分：三极（代号 3），四极（代号 4）；
4. 按用途分：配电保护用（无代号）；电动机保护用（代号 2）；
5. 四极产品中性极 (N) 的型式分为 4 种：
 - A 型：N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通，不与其他三极一起合分；
 - B 型：N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极与其他三极一起合分；
 - C 型：N 极安装过电流脱扣元件，且 N 极与其他三极一起合分；
 - D 型：N 极安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通，不与其他三极一起合分；
6. 派生代号：常规产品无代号；透明盖产品用 T 表示。

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

