



# 产品认证证书

证书编号: CQC2019010307265923

**申请人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**制造商名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司(V049000)  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

**产品名称和系列、规格、型号**

塑料外壳式断路器  
NM1B-160S; 参数及型号解释详见附件

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2008

**认证模式**

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年08月10日      有效期至: 2024年12月30日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月18日

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 4 页

证书编号: CQC2019010307265923

纸 号:

NM1B-160S;

$U_i$ : 800V;  $U_{imp}$ : 8kV;  $U_e$ : AC400V;

$I_n$ : 63A, 70A, 75A, 80A, 90A, 100A, 110A, 120A, 125A, 140A, 150A, 160A;

过电流脱扣器类型: 电磁式, 热磁式;

$I_{cs}$ : 17.5kA,  $I_{cu}$ : 35kA;

使用类别: A 类; 频率: 50/60Hz

极数: 3P, 3P+N (三个保护极, N 极常通), 4P (三个保护极, N 极可开闭);

适用于隔离用 (3P+N 除外);

配用的辅助触头 (1NO1NC):  $U_i$ : 500V;  $U_{imp}$ : 4kV;  $I_{th}$ : 3A;

AC-15:  $U_e/I_e$ : AC400V/0.26A;

DC-13:  $U_e/I_e$ : DC230V/0.14A.

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书


附 录

第 2 页 共 4 页

证书编号: CQC2019010307265923

纸 号:

型号的解释:

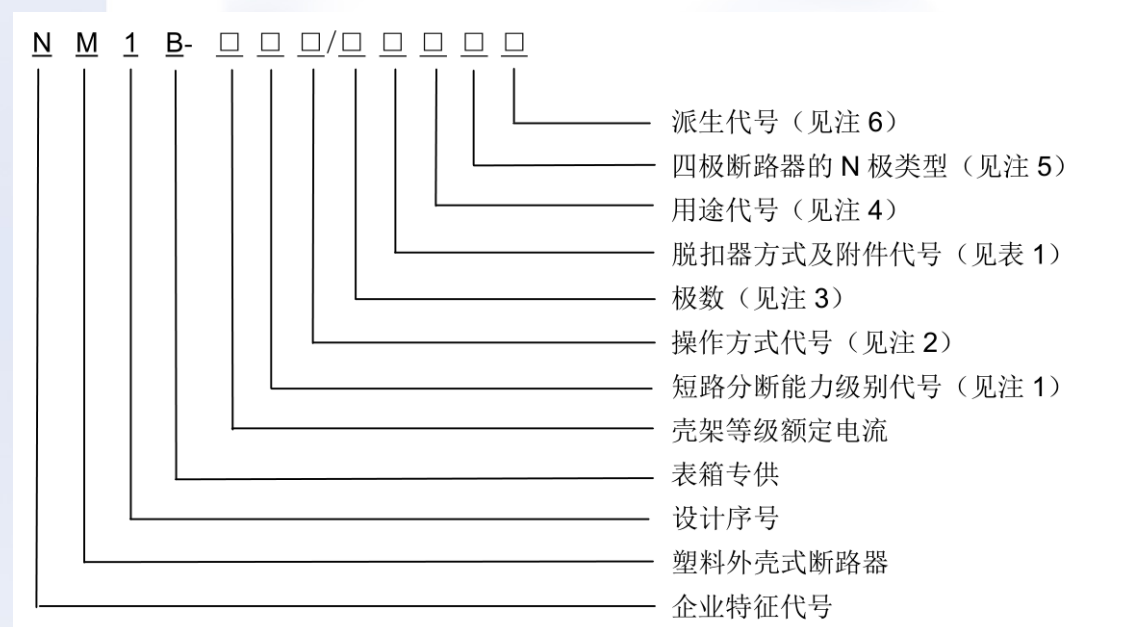

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 3 页 共 4 页

证书编号: CQC2019010307265923

纸 号:

注:

1. 短路分断能力级别: 标准型 (代号 S);
2. 按操作方式分: 手柄直接操作 (无代号); 电动操作用 P 表示; 转动手柄操作用 Z 表示;
3. 按极数分: 三极 (代号 3); 四极 (代号 4);
4. 按用途分: 配电保护用 (无代号);
5. 四极产品中性极(N)的型式分为 2 种:  
A 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其它三极一起合分;  
B 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分;
6. 派生代号: 常规产品无代号; 透明盖产品用 T 表示。

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 4 页 共 4 页

证书编号: CQC2019010307265923

纸 号:

附表 1 脱扣器方式及附件代号

附件名称	脱扣器型式及附件代号	
	电磁式脱扣器	热磁脱扣器
无附件	200	300
报警触头	208	308
分励脱扣器	210	310
辅助触头	220	320
欠压脱扣器	230	330
分励脱扣器、辅助触头	240	340
分励脱扣器、欠压脱扣器	250	350
二组辅助触头	260	360
辅助触头、欠压脱扣器	270	370
分励脱扣器、报警触头	218	318
辅助触头、报警触头	228	328
欠压脱扣器、报警触头	238	338
分励脱扣器、辅助触头、报警触头	248	348
二组辅助触头、报警触头	268	368
辅助触头、欠压脱扣器、报警触头	278	378

注: 200 表示电磁式脱扣断路器 (仅有电磁脱扣器的断路器本体);  
300 表示热磁脱扣器本体;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>