



产品认证证书

证书编号: CQC2002010307023460

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司(V012845)
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

NM8-250S, NM8-250H, NM8-250R; Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ue: AC380/400V, AC660/690V, DC250V, DC500V, DC750V; In: 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式; S型: AC380/400V: Ics=Icu=50kA; AC660/690V: Ics=Icu=8kA; DC250/500V: Ics=Icu=25kA; DC750V: Ics=Icu=35kA; H型: AC380/400V: Ics=Icu=100kA; AC660/690V: Ics=Icu=10kA; DC250/500V: Ics=Icu=35kA; DC750V: Ics=Icu=35kA; R型: AC380/400V: Ics=Icu=125kA; AC660/690V: Ics=Icu=20kA; DC250/500V: Ics=Icu=50kA; DC750V: Ics=Icu=35kA; 使用类别: A; 极数: 2P, 3P, 4P 配用的辅助触头、报警触头: 1NO1NC Ith: 2.5A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; 详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年06月01日 有效期至: 2024年11月07日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0290233



PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC2002010307023460

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Zhejiang CHINT Electrics Co., Ltd.

No.1, CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang Town, Yueqing City, Zhejiang Province, P.R.China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Zhejiang CHINT Electrics Co., Ltd.

No.1, CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang Town, Yueqing City, Zhejiang Province, P.R.China

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

NOARK Electrics (Shanghai) Co., Ltd. (V012845)

No.3857 Sixian Road, Songjiang District, Shanghai, P.R.China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

MCCB

NM8-250S, NM8-250H, NM8-250R; Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ue: AC380/400V, AC660/690V, DC250V, DC500V, DC750V;
In: 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; Over-current Trip Unit: Thermal-magnetic, Electromagnetic; Type
S: AC380/400V; Ics=Icu=50kA; AC660/690V; Ics=Icu=8kA; DC250/500V; Ics=Icu=25kA; DC750V; Ics=Icu=35kA;
Type H: AC380/400V; Ics=Icu=100kA; AC660/690V; Ics=Icu=10kA; DC250/500V; Ics=Icu=35kA; DC750V; Ics=Icu=35kA;
Type R: AC380/400V; Ics=Icu=125kA; AC660/690V; Ics=Icu=20kA; DC250/500V; Ics=Icu=50kA; DC750V; Ics=Icu=35kA;
Utilization Category: A; Poles: 2P, 3P, 4P Auxiliary contact and alarm contacts with: 1NO1NC Ith: 2.5A; AC-15: Ue/Ie:
AC400V/1.5A

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T14048.2-2008

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type testing of product + initial factory inspection + follow up factory inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-462141-2019.

Valid from: Jun.01,2020

Valid until: Nov.07,2024

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

President:

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>

C 0290233



产品认证证书

附录


第 1 页 共 3 页

证书编号: CQC2002010307023460

纸 号: 290233

型号的解释:

直流产品接线方式示意图:

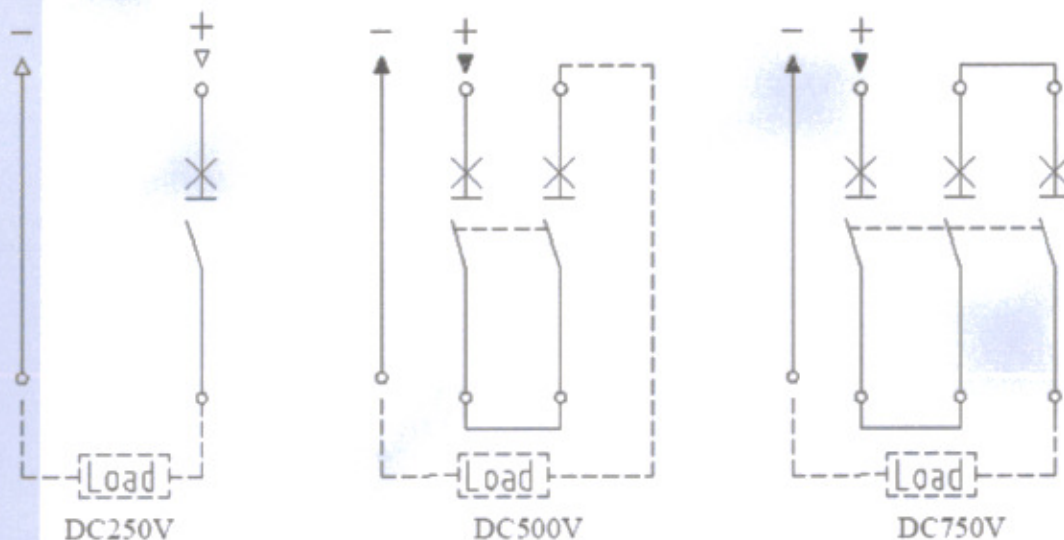

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附录


第 2 页 共 3 页

证书编号: CQC2002010307023460

纸 号: 290233

断路器的型号及其含义如下:

N M8 - □ □ / □ / □ / □

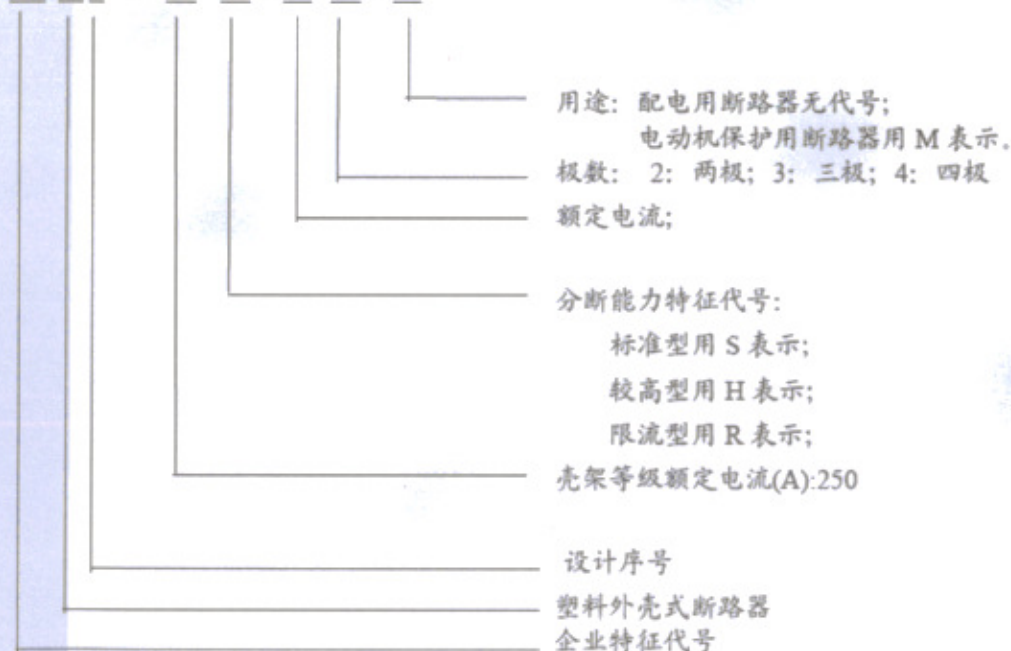

注: 4A表示N极不安装过电流脱扣元件, 且N极始终接通;

4B表示N极不安装过电流脱扣元件, 且N极与其它三极一起合分(N极先合后分);

4C表示N极安装过电流脱扣元件, 且N极与其它三极一起合分(N极先合后分), 动作电流为1.0Ir;

4D表示N极安装过电流脱扣元件, 且N极始终接通, 动作电流为1.0Ir;

附件代号: (辅助触头与报警触头结构完全一样, 只是从功能上作区分且 NM8 (S) 全系列通用)

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





产品认证证书

附录

第 3 页 共 3 页

证书编号: CQC2002010307023460

纸号: 290233

名称	代号	规格
辅助触头	AX-8/M8	3C 证书编号: 2013010304602112 3C 报告编号: C-040-12B4269-S AC-15: Ue/Ie: AC380V/400V/0.47A DC-13: Ue/Ie: DC220V/240V/0.27A
报警触头	AL-8/M8	
分励脱扣器	SM6	AC220V/230V
	SQ5	AC380V/400V/415V
	SB0	DC24V
欠压脱扣器	UM5	AC22 V/230V
	UQ5	AC380V/400V/415V
插入式附件	PL23	3P
	PL24	4P
手动操作机构	RH21	3P
	RH24	4P
电动操作机构	MO21	AC220V/230V
	MO22	AC380V/400V/415V

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

陆杨



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>