



# 产品认证证书

证书编号: CQC17012184189

**申请人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**制造商名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司(V049000)  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

**产品名称和系列、规格、型号**

万能式断路器  
NXA 16H; 详见参数附件; 首批低压断路器应用性能认证证书

**产品标准和技术要求**

CQC1616-2018

**认证模式**

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC16-462293-2018 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年08月11日      有效期至: 2023年08月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2017年12月12日

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

证书编号: CQC17012184189

第 1 页 共 3 页

纸 号:

NXA 16H; Ue: AC380V/400V/415V; Ui: AC1000V;

壳架电流: 1600A; In: 1600A;

安装方式: 抽屉式;

接线方式: 水平接线;

进出线方式: 下进上出;

极数: 3P, 4P;

连接导线: 铜排, (100mm×5mm) × 2;

对应 CCC 证书编号: 2015010307824269

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

证书编号: CQC17012184189

第 2 页 共 3 页

纸 号:

1600A 抽屉式断路器水平接线时的降容数据及曲线

注: 水平接线比垂直接线严酷, 降容更多; 因此水平接线降容数据可参考应用于垂直接线情况, 反之, 垂直接线的降容数据不能应用在水平接线情况。

环境温度 ℃	额定不间断电流 $I_u$ %	额定不间断电流 $I_u$ A
30	100.0	1600
40	100.0	1600
45	99.9	1598
50	96.1	1538
55	91.6	1466
60	86.4	1382
65	80.7	1291
70	74.5	1192

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>




# 产品认证证书

附 录

证书编号: CQC17012184189

第 3 页 共 3 页

纸 号:

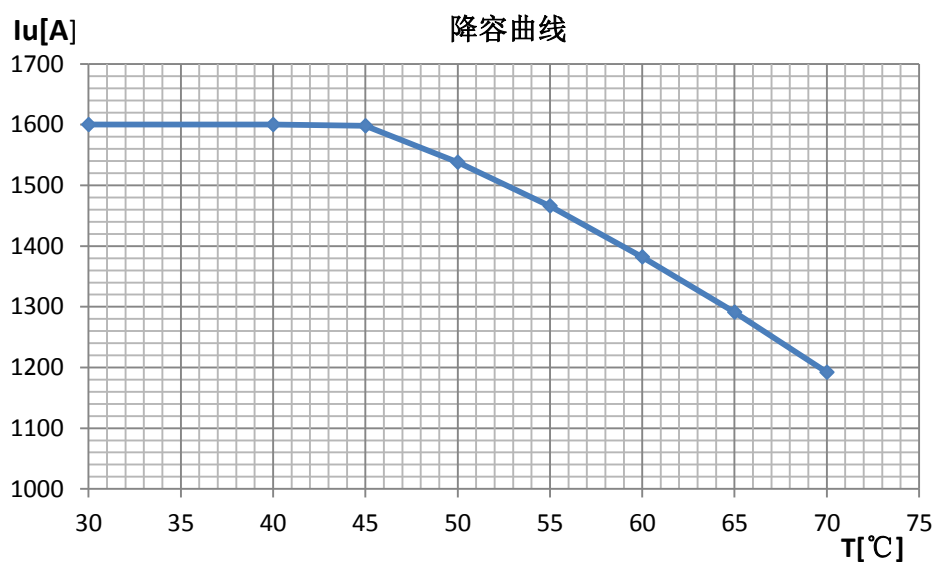

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>