



产品认证证书

证书编号: CQC17012182226

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司(V049000)
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器
NXA40H; 详见参数附件; 首批低压断路器应用性能认证证书

产品标准和技术要求

CQC1616-2018

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC16-462293-2018 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年08月11日 有效期至: 2023年08月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2017年11月23日

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

证书编号: CQC17012182226

第 1 页 共 3 页

纸 号:

NXA40H; Ue: AC380V/400V/415V; Ui: 1000V;

壳架电流: 4000A; In: 4000A;

安装方式: 抽屉式;

接线方式: 垂直接线;

进出线方式: 下进上出;

极数: 3P, 4P;

连接导线: 铜排, (100mm×10mm) ×5;

对应 CCC 证书编号: 2016010307894904

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号: CQC17012182226

纸 号:

4000A 抽屉式断路器垂直接线时的降容数据及曲线

注: 水平接线比垂直接线严酷, 降容更多; 因此水平接线降容数据可参考应用于垂直接线情况, 反之, 垂直接线的降容数据不能应用在水平接线情况。

环境温度 ℃	额定不间断电流 I_u %	额定不间断电流 I_u A
30	100.0	4000
40	100.0	4000
45	95.5	3820
50	91.2	3648
55	87.3	3492
60	83.3	3332
65	79.1	3164
70	74.4	2976

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>




产品认证证书

附 录

证书编号: CQC17012182226

第 3 页 共 3 页

纸 号:

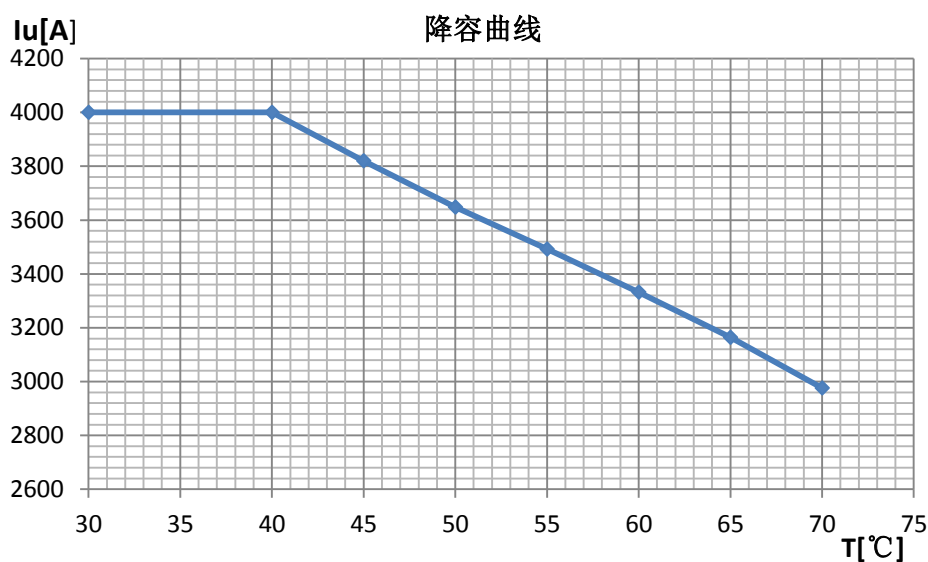

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>