

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307829325

发证日期: 2022 年 07 月 05 日

有效期至: 2031 年 03 月 10 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流动作断路器
NXBLE-63、 NXBLG-63、 NXBLE-63H、 NXBLE-63ZB、 NXBFLE-63; 参数详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307829325


第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXBLE-63, NXBLG-63, NXBLE-63H, NXBLE-63ZB, NXBFLE-63
Uimp:4kV; Ui:500V;
Ue: AC220V/230V/240V (1P+N, 2P); AC380V/400V/415V (3P, 3P+N, 4P);
In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;
瞬时脱扣特性: NXBLE-63, NXBLE-63H, NXBLE-63ZB,
NXBFLE-63: B 型, C 型, D 型; NXBLG-63: C 型;
IΔn: NXBLE-63, NXBLE-63H, NXBFLE-63: 0.01A, 0.03A, 0.05A, 0.075A,
0.1A, 0.3A/AC 型; NXBLE-63, NXBLE-63H: 0.03A, 0.1A, 0.3A/A 型;
NXBLG-63, NXBLE-63ZB: 0.03A/AC 型; 额定剩余动作类型: AC 型, A 型, 电子式;
IΔm: 630A, Ics: 6000A (NXBLE-63, NXBLG-63, NXBLE-63ZB, NXBFLE-63);
7500A (NXBLE-63H); Icn: 6000A (NXBLE-63, NXBLG-63, NXBLE-63ZB, NXBFLE-63);
10000A (NXBLE-63H); 极数: NXBLE-63, NXBFLE-63: 2P, 3P, 4P, 1P+N (1 个保护极, N 极常通),
3P+N (3 个保护极, N 极常通); NXBLE-63H: 2P; NXBLG-63, NXBLE-63ZB: 1P+N (1 个保护极, N
极常通) 2P; 1P+N, 3P+N 不适用隔离, 其余均适用于隔离;

型号解释:

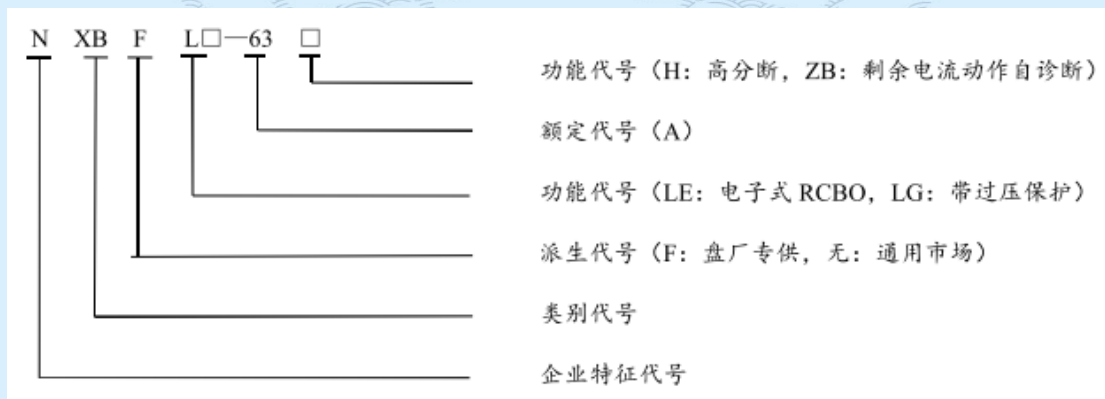

中国质量认证中心