



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0095

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他


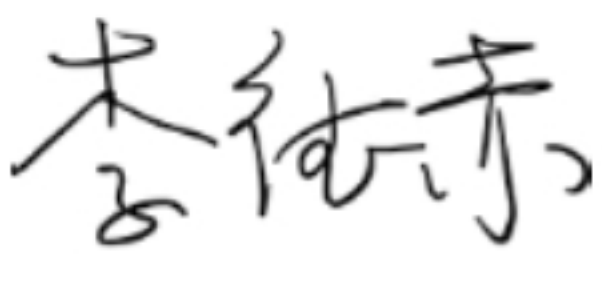
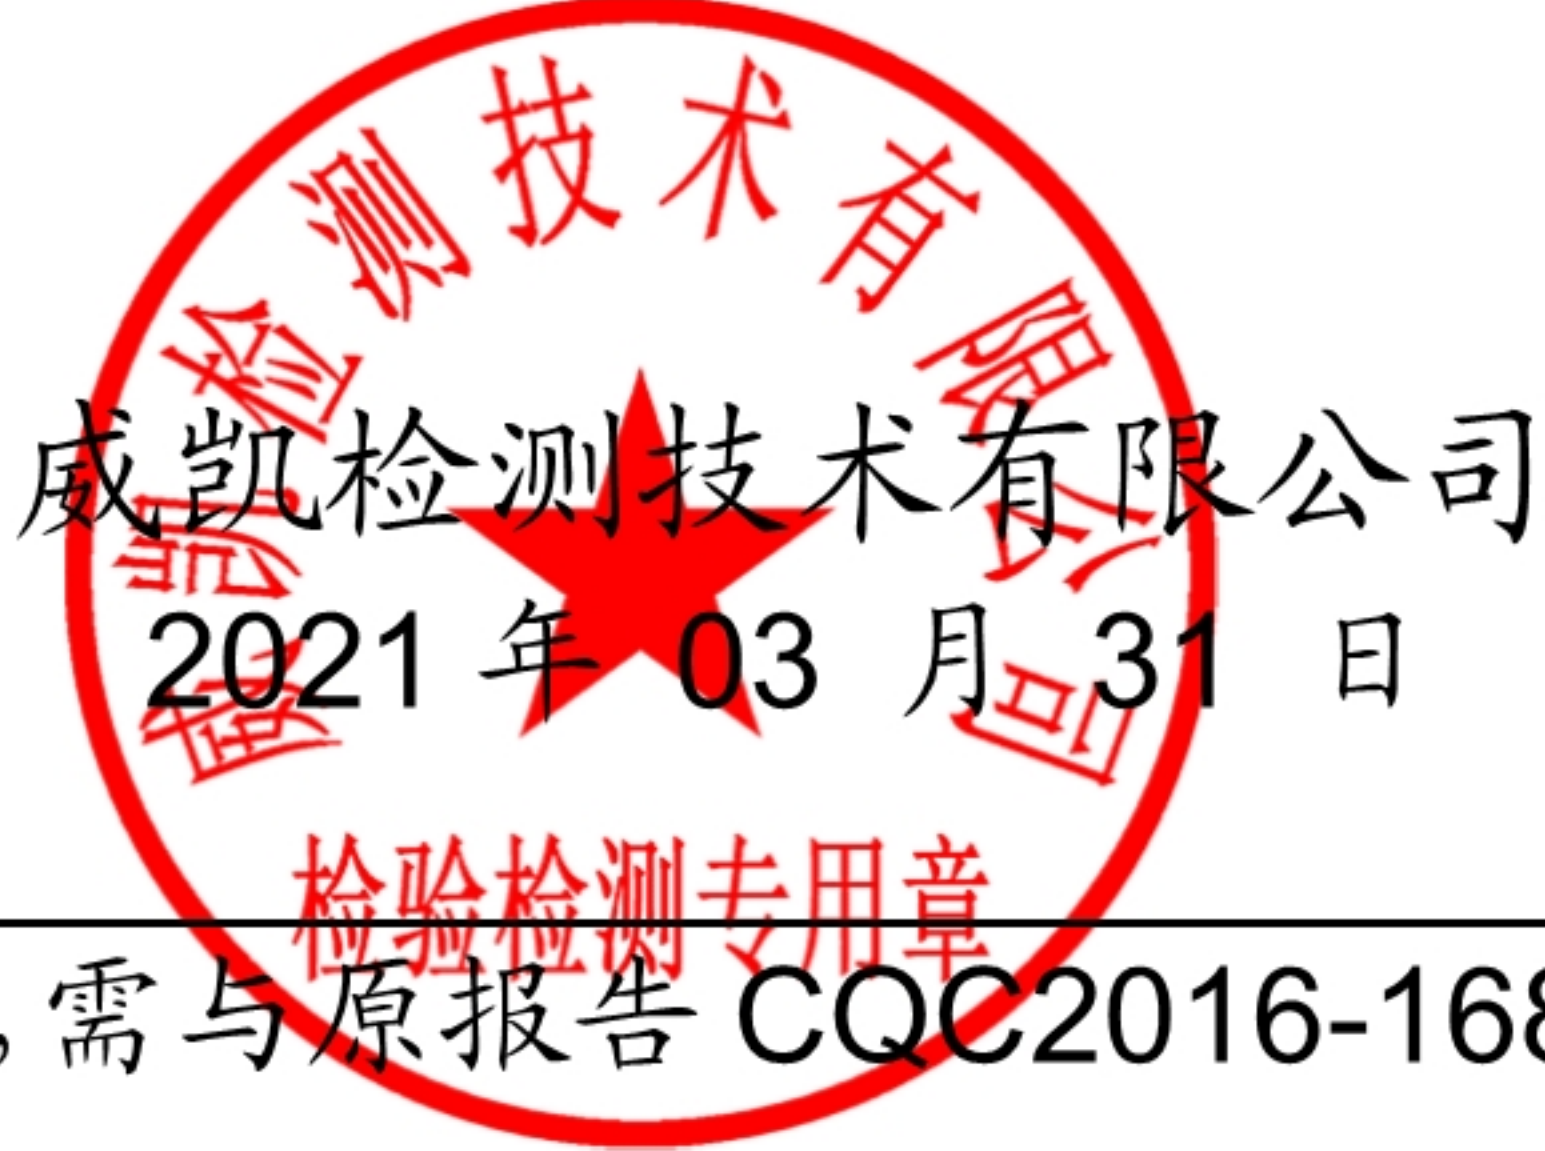
申请编号: V2020CQC002021-756180
(任务编号)

产品名称: 继电器

型 号: NJDC-17 系列 触点负载: 10A 250VAC/30VDC(2Z); 5A 250VAC/30VDC(2ZS/3ZS); 3A 250VAC/30VDC(4ZS); 线圈电压: 6VAC、12VAC、24VAC、36VAC、48VAC、110VAC、127VAC、220VAC、230VAC、240VAC、380VAC、400VAC、415VAC 1.8VA; 5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、18VDC、24VDC、36VDC、48VDC、110VDC、127VDC、220VDC 0.9W; 电气寿命: 100000 周期; 机械寿命: 1000000 周期; 环境温度: -25℃~55℃ RTI

检测机构: 威凯检测技术有限公司



安全试验报告	
<p>申请编号：V2020CQC002021-756180 (任务编号) 样品名称：继电器 型号：NJDC-17/2Z DC24V 触点负载：10A 250VAC/30VDC 线圈电压： 24VDC 商 标： 样品数量：187 个 样品来源：送样 收样日期：2021.01.21 完成日期：2021.03.31</p>	<p>申请人：浙江正泰电器股份有限公司 申请人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园 区正泰路 1 号 制造商：浙江正泰电器股份有限公司 制造商地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园 区正泰路 1 号 生产厂：浙江正泰电器股份有限公司 生产厂地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电 器工业园区长江路 2 号</p>
试验依据标准：GB/T 21711.1-2008 基础机电继电器 第 1 部分：总则与安全要求	
试验结论：合格	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：</p> <p>本申请单元覆盖规格如下的继电器：NJDC-17 系列 触点负载：10A 250VAC/30VDC(2Z)；5A 250VAC/30VDC(2ZS/3ZS)；3A 250VAC/30VDC(4ZS)；线圈电压：6VAC、12VAC、24VAC、36VAC、48VAC、110VAC、127VAC、220VAC、230VAC、240VAC、380VAC、400VAC、415VAC 1.8VA；5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、18VDC、24VDC、36VDC、48VDC、110VDC、127VDC、220VDC 0.9W；电气寿命：100000 周期；机械寿命：1000000 周期；环境温度：-25℃～55℃；RTI</p>	
主检：李德赤 签名：  日期：2021.03.31	
审核：梁鹤鸣 签名：  日期：2021.03.31	
签发：吕国伟 签名：  日期：2021.03.31	
备注	本报告为证书 CQC11002060382 的变更报告，需与原报告 CQC2016-1684、CQC2015-1510、CQC2011-0778 配合使用方有效。