

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2017010305000531

发证日期: 2022 年 09 月 07 日

有效期至: 2031 年 05 月 20 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司  
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 自动转换开关电器  
NXZHB-63;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.11-2016

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2017010305000531

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXZHB-63

额定冲击耐受电压(Uimp) : 4kV;

控制器额定冲击耐受电压(Uimp) : 4kV;

额定绝缘电压(Ui): 690V;

约定发热电流(Ith): 63A;

额定工作电压(Ue): AC400V 50Hz;

额定工作电流(Ie): 16A、32A、63A;

使用类别: AC-33iB, AC-33B;

额定短路接通能力 Icm (峰值): 1200A;

额定短时耐受电流 Icw: 800A 1s;

额定限制短路电流 Iq: 100kA;

电器级别: PC 级;

转换方式: ATSE;

极数: 3P, 4P;

IP20



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2017010305000531


第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解釋(Explanation of model/ type):

N X Z HB — □ / □ □ □

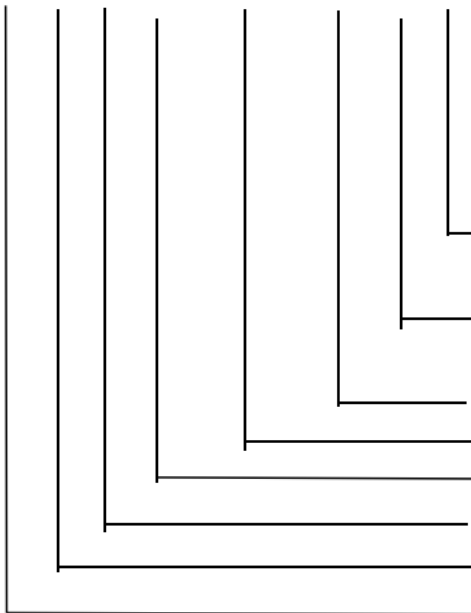

附加功能

T: 通讯功能; 空白: 无通讯功能

控制器类型

A: 标准型 ; C 智能型

极数:3、4

壳架等级

执行本体: (隔离)开关

自动转换开关电器

新型

企业代号



中国质量认证中心