

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2017010305033939

发证日期: 2020 年 08 月 10 日

有效期至: 2031 年 05 月 20 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 温州正泰电器科技有限公司  
**及生产地址** 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

**产品名称和系列、规格、型号** 自动转换开关电器  
NXZHM-400,NXZHM-630;详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.11-2016

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

陆楠



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

### 附 录

证书编号: CQC2017010305033939

第 1 页 共 2 页

纸 号:

NXZHM-400, NXZHM-630

额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;

控制器额定冲击耐受电压(Uimp): 4kV;

额定绝缘电压(Ui): 1000V;

约定发热电流(Ith): NXZHM-400: 400A; NXZHM-630: 630A;

额定工作电压(Ue): AC380/400/415V;

额定工作电流(Ie): 250A, 315A, 350A, 400A (NXZHM-400) ;

400A, 500A, 630A (NXZHM-630) ;

使用类别: AC-33iB, AC-33B;

额定短路接通能力 Icm (峰值): NXZHM-400: 7650A, NXZHM-630: 13260A ;

额定短时耐受电流 Icw: NXZHM-400: 5000A 1s, NXZHM-630: 7800A 1s;

额定限制短路电流 Iq: 100kA;

电器级别: PC 级;

转换方式: ATSE;

极数: 3P, 4P;

外壳防护等级: IP20;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证


附 录

证书编号: CQC2017010305033939

第 2 页 共 2 页

纸 号:

型号解释:

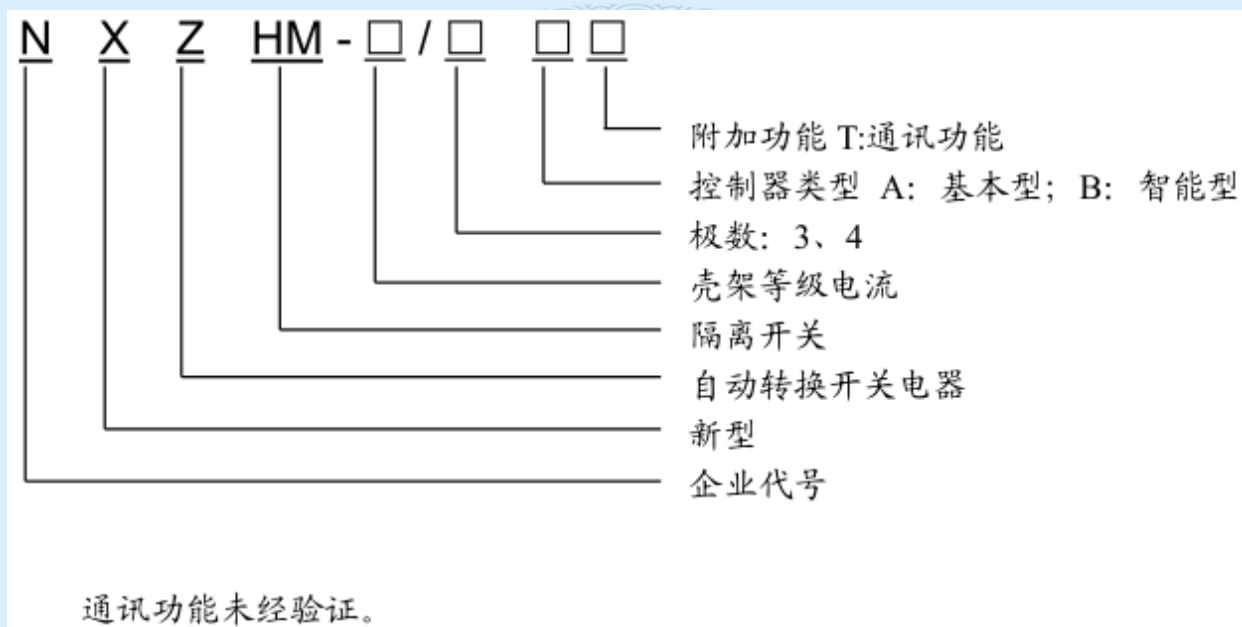

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心