

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307016770

发证日期: 2021年03月10日

有效期至: 2031年03月10日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
NXM-63 E、S、F、H, NXMH-63 E、S、F、H, NXMP-63 E、S、F、H, NXMF-63 E、S、F、H, NXM-125 E、S、F、H, NXMH-125 E、S、F、H, NXMP-125 E、S、F、H, NXMF-125 E、S、F、H; 具体技术参数见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2008

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆刚 陆梅

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307016770

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXM-63 E、S、F、H, NXMH-63 E、S、F、H, NXMP-63 E、S、F、H, NXMF-63 E、S、F、H,
NXM-125 E、S、F、H, NXMH-125 E、S、F、H, NXMP-125 E、S、F、H, NXMF-125 E、S、F、H;
Ui: 800V; Uimp: 8kV;

Ue: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, AC500V(仅 F 型和 H 型);

In: 10A, 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A

(NXM-63, NXMH-63, NXMP-63, NXMF-63);

10A, 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 65A, 70A, 75A, 80A, 90A, 100A, 110A, 125A

(NXM-125, NXMH-125, NXMP-125, NXMF-125 E、S、F、H);

过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式;

额定运行短路分断能力(Ics):

E 型: AC220V/AC230V/AC240V/18kA, AC380V/AC400V/AC415V/15kA;

S 型: AC220V/AC230V/AC240V/18kA, AC380V/AC400V/AC415V/15kA;

F 型: AC220V/AC230V/AC240V/50kA, AC380V/AC400V/AC415V/36kA, AC500V/15kA;

H 型: AC220V/AC230V/AC240V/50kA, AC380V/AC400V/AC415V/36kA, AC500V/15kA;

额定极限短路分断能力(Icu):

E 型: AC220V/AC230V/AC240V/18kA, AC380V/AC400V/AC415V/15kA;

S 型: AC220V/AC230V/AC240V/36kA, AC380V/AC400V/AC415V/25kA;

F 型: AC220V/AC230V/AC240V/50kA, AC380V/AC400V/AC415V/36kA, AC500V/15kA;

H 型: AC220V/AC230V/AC240V/75kA, AC380V/AC400V/AC415V/50kA, AC500V/25kA;

适用频率: 50 Hz/60Hz; 使用类别: A;

极数: 1P+N(1 个保护极, N 极常通, 仅 E、S 型), 2P(仅 E、S 型), 3P,

3P+N(3 个保护极, N 极常通), 4P; 其中 1P+N 和 3P+N 不适用于隔离;

配用的辅助触头: AX-M1, AL-M1, XL-M1; 1NO1NC; Ui: 500V; Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;

DC-13: Ue/Ie: DC110V, DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 UVT-M1: AC220/230/240V, AC380/400/415V;

电动操作机构 MD-M1: AC220/230/240V, AC380/400/415V, DC110V, DC220/250V;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2017010307016770


第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

预付费分励脱扣器 SHT-M1:AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V

型号解释：

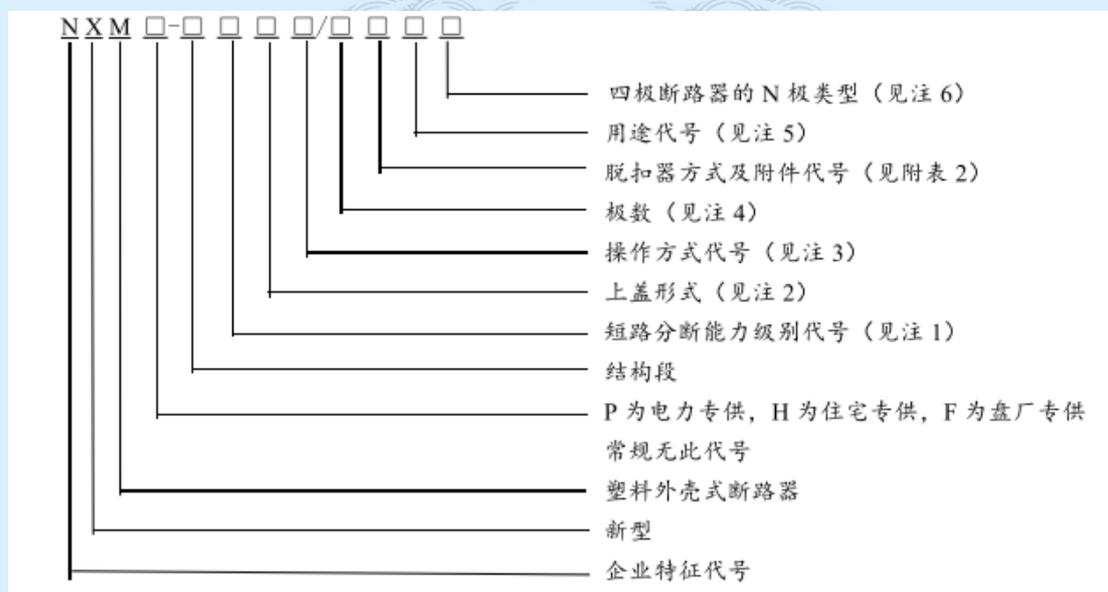

附件



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2017010307016770

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

注：

1. 短路分断能力级别：经济型（代号E）、标准型（代号S）、中等分断型（代号F，1P+N、2P除外）、较高型（代号H，1P+N、2P除外）；
2. 上盖形式代号：双层盖（无代号）；
3. 按操作方式分：手柄直接操作（无代号）；电动操作用P表示；转动手柄操作用Z表示；
4. 按极数分：二极（代号2）；三极（代号3）；四极（代号4）
5. 按用途分：配电保护用（无代号）；电动机保护用（代号2）
6. 四极产品中性极(N)的型式分为4种：
A型：N极不安装过电流脱扣元件，且N极始终接通，不与其他三极一起合分；
B型：N极不安装过电流脱扣元件，且N极与其他三极一起合分；
C型：N极安装过电流脱扣元件，且N极与其他三极一起合分；
D型：N极安装过电流脱扣元件，且N极始终接通，不与其他三极一起合分；

附件



中国质量认证中心