

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307845774

发证日期: 2021 年 07 月 22 日

有效期至: 2031 年 03 月 15 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	温州正泰电器科技有限公司
及生产地址	浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号
产品名称和系列、 规格、型号	塑料外壳式断路器 NXM-400E、S、F、H, NXMH-400E、S、F、H, NXMP-400E、S、F、H, NXMF-400E、S、F、H, NXMS-400S、F、H, NXMSH-400S、F、H, NXMSP-400S、F、H, NXMSF-400S、F、H, NXM-630E、S、F、H, NXMH-630E、S、F、H, NXMP-630E、S、F、H, NXMF-630E、S、F、H, NXMS-630S、F、H, NXMSH-630S、F、H, NXMSP-630S、F、H, NXMSF-630S、F、H; 详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307845774

第 1 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXM-400E、S、F、H, NXMH-400E、S、F、H, NXMP-400E、S、F、H, NXMF-400E、S、F、H, NXMS-400S、F、H, NXMSH-400S、F、H, NXMSF-400S、F、H, NXM-630E、S、F、H, NXMH-630E、S、F、H, NXMP-630E、S、F、H, NXMF-630E、S、F、H, NXMS-630S、F、H, NXMSH-630S、F、H, NXMSF-630S、F、H

Ui:1000V;

Uimp:12kV;

Ue: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, AC500V (仅 F 型、H 型), AC660V /AC690V

In:

热磁式: NXM-400, NXMH-400, NXMP-400, NXMF-400: 250A, 280A, 300A, 315A, 320A, 350A, 380A, 400A; NXM-630, NXMH-630, NXMP-630, NXMF-630: 250A, 280A, 300A, 315A, 320A, 350A, 380A, 400A, 450A, 500A, 550A, 600A, 630A;

电子式: NXMS-400, NXMSH-400, NXMSF-400: 300A, 315A, 320A, 400A; NXMS-630, NXMSH-630, NXMSF-630: 500A, 630A

过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式, 电子式;

Icw=6kA/1s(NXMS-400S、F、H, NXMSH-400S、F、H, NXMSF-400S、F、H, NXMSF-400S、F、H);

Icw=8kA/1s(NXMS-630S、F、H, NXMSH-630S、F、H, NXMSF-630S、F、H, NXMSF-630S、F、H);

E 型 (AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V) :
Icu=50kA/36kA/7.5kA, Ics=50kA/36kA/7.5kA

S 型 (AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V) :
Icu=75kA/50kA/10kA, Ics=50kA/36kA/7.5kA

F 型 (AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/AC500V/
(AC660V/AC690V): Icu=75kA/50kA/40kA/10kA, Ics=75kA/50kA/40kA/10kA

H 型 (AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/AC500V/
(AC660V/AC690V): Icu=100kA/70kA/50kA/15kA, Ics=75kA/50kA/40kA/10kA



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307845774

第 2 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

选择性类别:A类(热磁式、电磁式), B类(电子式);

脱扣级别(带电动机保护的断路器): 热磁式: 20、30;

电子式: 10A、10、20、30;

极数: 3P,3P+N(仅热磁式、电磁式, 3个保护极, N极常通),

4P(3个保护极, N极可开闭), 4P;

适用于隔离(3P+N除外);

50/60Hz

配用的辅助触头: CQC2016010304835035

常开常闭的情况和数量: 1NO1NC/2NO2NC;

Ith:6A;

AC-15:Ue:AC380V/AC400V/AC415V,Ie:0.4A;

DC-13:Ue:DC110V,DC220V/DC250V,Ie:0.2A;

符合附录N的电子附件:

与预付费产品配用的分励脱扣器(仅适用于NXM-400S、H, NXMS-400S、H)

SHT-M4; Us:AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V;

电动操作机构 MD-M4:Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V ,
DC110V/DC220V/DC250V;

欠压脱扣器 UVT-M4:Us:AC220V/AC230V/AC240V,

AC380V/AC400V/AC415V;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号: CQC2016010307845774

第 3 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

塑料外壳式断路器的型号及其含义如下:

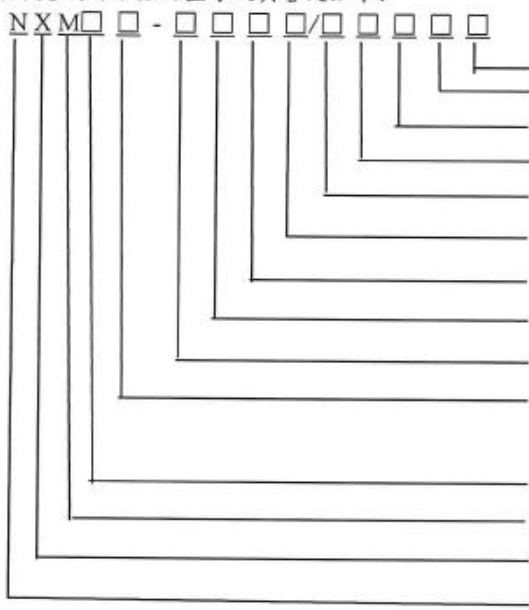

四极断路器的 N 极类型 (见注 7)
用途代号 (见注 6)
扩展功能代号 (见注 5)
脱扣器方式及附件代号 (见表 1)
极数 (见注 4)
操作方式代号 (见注 3)
上盖形式 (见注 2)
短路分断能力级别代号 (见注 1)
壳架等级电流
常规无此代号
P、H、F 行业代号
S 电子式 (热磁式及电磁式无此代号)
塑料外壳式断路器
新型
企业特征代号

注:

1. 短路分断能力级别: 普通型 (代号 E, 电子式无此代号), 标准型 (代号 S), 适用型 (代号 F), 较高型 (代号 H);
2. 双层盖 (无代号)
3. 按操作方式分: 手柄直接操作 (无代号); 电动操作用 P 表示; 转动手柄操作用 Z 表示;
4. 按极数分: 三极 (代号 3); 四极 (代号 4)
5. 按扩展功能分:
热磁式: 热保护可调 (代号 T); 热保护和磁保护均不可调 (无代号);
电子式: 普通型 (无代号); 宽保护型 (K); 过载报警不脱扣 (代号 G)
6. 按用途分: 配电保护用 (无代号); 电动机保护用 (代号 2); 发电机保护 (代号 3);
7. 四极产品中性极(N)的型式分为 4 种:
A 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其它三极一起合分;
B 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分(N 极先合后分);
C 型: N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分(N 极先合后分);
D 型: N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其它三极一起合分;



中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307845774

第 4 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

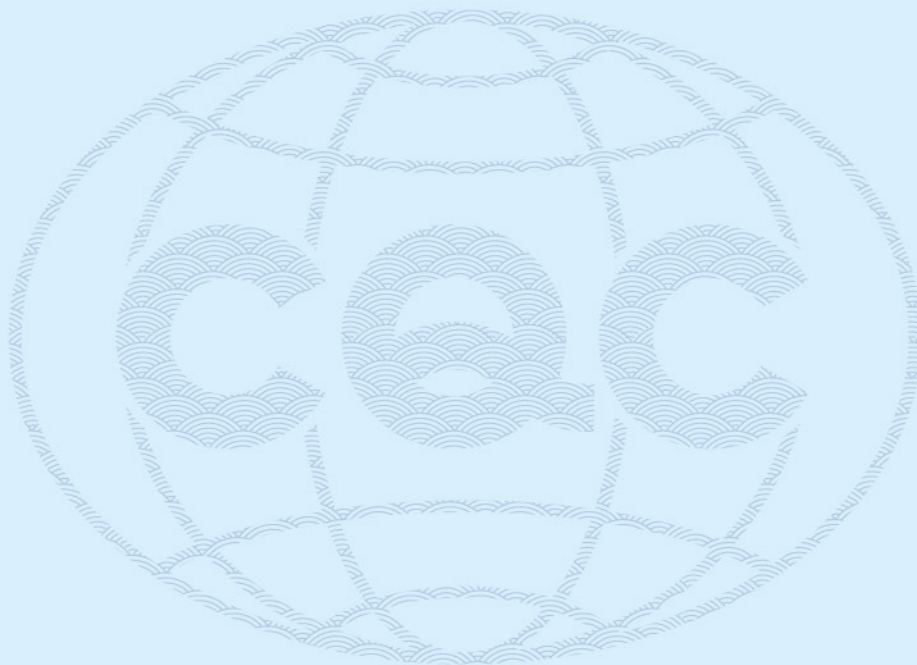

中国质量认证中心