

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307100381

发证日期: 2022 年 01 月 24 日

有效期至: 2031 年 01 月 06 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
NM1-125C、NM1-125S、NM1-125H;详情见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307100381

第 1 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

M1-125C、NM1-125S、NM1-125H;

Uimp:8kV;Ui:800V;

Ue: AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,AC500V(2P 除外),AC660V/AC690V(2P 除外);

In: 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 65A, 70A, 75A, 80A, 90A, 100A, 110A, 125A;

过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;

Ue=AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V,AC500V,AC660V/690V:

Icu=30kA/25kA/15kA/5kA ,Ics=15kA/13kA/8kA/3kA(C 型);

Icu=50kA/35kA/20kA/8kA ,Ics=30kA/18kA/10kA/4kA(S 型);

Icu=75kA/50kA/25kA/10kA ,Ics=50kA/25kA/15kA/5kA(H 型);

适用频率:50Hz/60Hz;选择性类别:A 类;

脱扣级别:10A、10、20

极数: 2P,3P,3P+N (3 个保护极, N 极常通),4P;适用于隔离(3P+N 除外);

配用的辅助触头: 1NO1NC/2NO2NC;Ith:3A;

AC-15:Ue: AC380V/AC400V/415V,Ie:0.26A;DC-13:Ue: DC110V,DC220V/DC250V,Ie:0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

预付费分励脱扣器:Us:AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V;

电动操作机构:

Us:AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,DC110V,DC220V/DC250V;

欠压脱扣器:Us:AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V.



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号: CQC2018010307100381

第 2 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

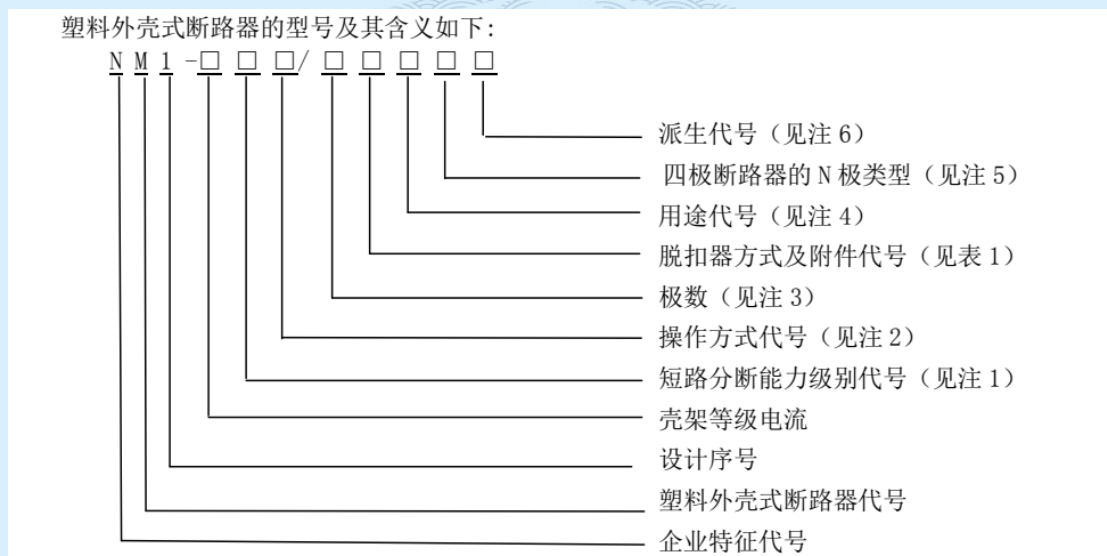

注:

- 1、按短路分断能力级别分: 普通型 (代号 C)、标准型 (代号 S)、较高型 (代号 H);
- 2、按操作方式分: 手柄直接操作 (无代号); 转动手柄操作 (代号 Z); 电动操作 (代号 P);
- 3、按极数分: 二极 (代号 2); 三极 (代号 3); 四极 (代号 4);
- 4、按用途分: 配电保护用 (无代号); 电动机保护用 (代号 2); 发电机保护用 (代号 3);
- 5、四极产品中性极(N)的型式分为四种:
A 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其它三极一起合分 (代号 A);
B 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分(N 极先合后分) (代号 B);
C 型: N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分; (N 极先合后分) (代号 C);
D 型: N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其它三极一起合分 (代号 D)



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号：CQC2018010307100381

第 3 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

6. 派 生 代 号 ： 常 规 产 品 （ 无 代 号 ） ； 透 明 盖 （ T ） 。

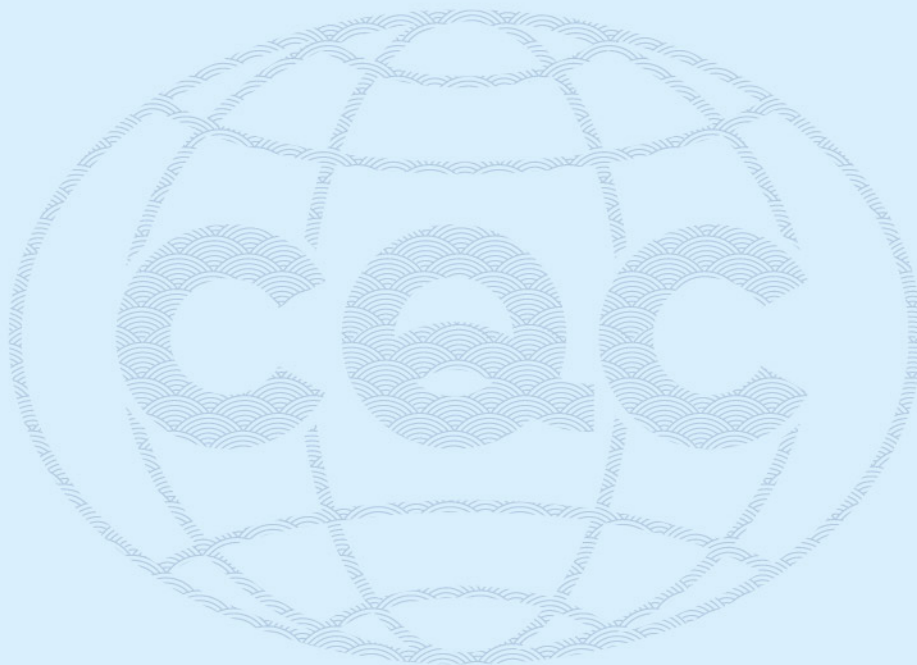

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307100381

第 4 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

附表 1 脱扣器方式及附件代号

| 附件名称 | 脱扣器方式及附件代号 | |
|-----------------|------------|------------|
| | 电磁式脱扣器 | 热磁式脱扣器 |
| 无附件 | 200 | 300 |
| 报警触头 | 208 | 308 |
| 分励脱扣器 | 210 (210Y) | 310 (310Y) |
| 辅助触头 | 220 | 320 |
| 欠压脱扣器 | 230 | 330 |
| 分励脱扣器、辅助触头 | 240 (240Y) | 340 (340Y) |
| 分励脱扣器、欠压脱扣器 | 250 (250Y) | 350 (350Y) |
| 二组辅助触头 | 260 | 360 |
| 辅助触头、欠压脱扣器 | 270 | 370 |
| 分励脱扣器、报警触头 | 218 (218Y) | 318 (318Y) |
| 辅助触头、报警触头 | 228 | 328 |
| 欠压脱扣器、报警触头 | 238 | 338 |
| 分励脱扣器、辅助触头、报警触头 | 248 (248Y) | 348 (348Y) |
| 二组辅助触头、报警触头 | 268 | 368 |
| 辅助触头、欠压脱扣器、报警触头 | 278 | 378 |

注: 200 表示瞬时脱扣断路器 (仅有电磁脱扣器的断路器本体);
300 表示热动和电磁脱扣器本体;
000 表示无过电流保护要求的断路器 (不带脱扣器及内部附件的断路器本体)。
括号内带 Y 的代号 (如 210Y) 表示预付费电表专用分励脱扣器, 动作延时时间 1s~2s, 额定控制电源电压 U_s : AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V



中国质量认证中心