

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307109419

发证日期: 2021 年 09 月 30 日

有效期至: 2031 年 09 月 30 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**产品名称和系列、规格、型号** 塑料外壳式断路器  
NB1-63H/2; 参数详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.2-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307109419

第 1 页 共 1 页


本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

具体参数:

NB1-63H/2 Ue: AC230V(1P、2P(一个保护极, N 极可开闭))、  
AC400V(2P、3P、4P(三个保护极, N 极可开闭)); DC60V/80V/110V(1P),  
DC80V/125V/220V(2P);  $U_i$ : 500V;  $U_{imp}$ : 6kV; 过电流脱扣类型: 热磁式;  
 $I_n$ : 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;  
 $I_{cs}$ : 7.5kA(AC、1PDC80V/110V、2PDC220V)、15kA(1PDC60V、  
2PDC80V/125V);  $I_{cu}$ : 10kA(AC、1PDC80V/110V、2PDC220V)、  
20kA(1PDC60V、2PDC80V/125V); 选择性类别: A 类; 极数: AC: 1P、2P、  
2P(一个保护极, N 极可开闭)、3P、4P、4P(三个保护极, N 极可开闭); DC:  
1P, 2P; 适用于隔离用;

直流接线图:

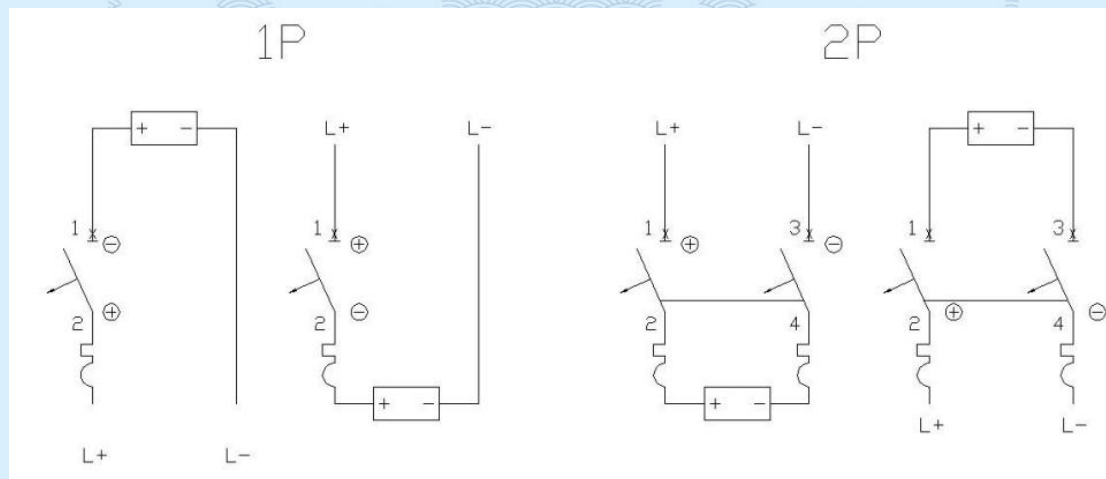

中国质量认证中心